

鬼怒工水だより

KINU INDUSTRIAL WATER WORKS

17号

栃木県企業局水道課・栃木県鬼怒水道事務所

令和2(2020)年9月発行


新型コロナウイルス感染症対策について

新型コロナウイルス感染症が全国的に拡大している事態を踏まえ、栃木県企業局水道課及び栃木県鬼怒水道事務所では工業用水を安定的に供給するため、次の感染予防、拡大防止対策に取り組んでいます。

- 飛沫感染、接触感染の防止（職員のマスク着用、手指の消毒、咳エチケット、手洗いの励行の徹底）を図っています。
- 職員同士の接触機会を7～8割削減するため、分室勤務を実施しています。
- 外部との接触を避けるため、極力、電話やメールで対応しています。
（やむを得ない場合は来客者対応スペースにて対応）
- 来訪者からの感染防止のため、浄水場見学の受入れを当面見合わせています。

水質管理（配水濁度）

4～8月の配水濁度実績値：0.4～3.0度
（鬼怒工業用水給水規程運用基準：15度以下）

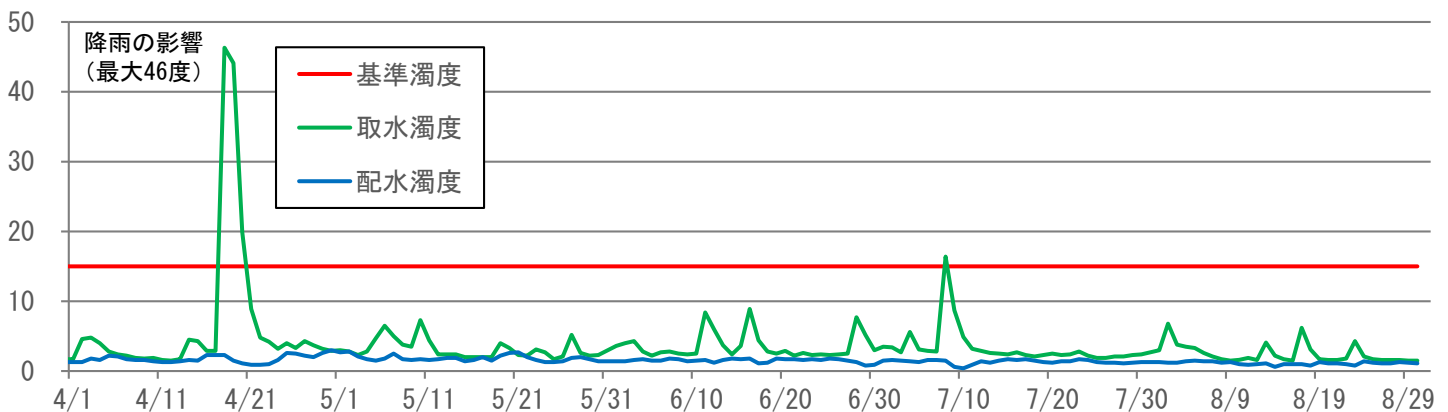

★工業用水についてのお問い合わせ★

| | | | |
|------------|------------------------|------------------|------------------|
| 栃木県企業局水道課 | 〒320-0031 宇都宮市戸祭元町1-25 | TEL 028-623-3820 | FAX 028-623-3826 |
| 栃木県鬼怒水道事務所 | 〒329-1233 高根沢町宝積寺1900 | TEL 028-675-1331 | FAX 028-675-4818 |

鬼怒工業用水ホームページ：http://www.pref.tochigi.lg.jp/j54/index_k.html

「鬼怒工水だより」は、鬼怒工業用水道事業を広く皆様にご紹介するための広報紙です。
鬼怒工業用水道をご利用いただきありがとうございます皆様並びに関係者の皆様には、日頃から工業用水道事業の推進にご理解とご協力を賜り心から感謝申し上げます。



| | | | | | | | |
|----------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|-------------------|
| 検針日のお知らせ | 10 / (火) 20 | 11 / (金) 20 | 12 / (月) 21 | 1 / (水) 20 | 2 / (金) 19 | 3 / (水) 31 | 年度末につき 末日の検針です |
|----------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|-------------------|



管路施設GISシステムを導入しました。

【管路施設GISシステムとは】

工業用水管路は30年以上経過し、管路情報（口径・管種、弁栓類、マンホール等）は複雑化し膨大となっています。管路施設GISシステムは管路情報や維持管理情報を地図情報に関連づけたクラウド型データベースです。

【どんなことができるの?】

管路施設GISシステムはクラウド方式を採用しているため、現地において必要な情報をどこからでも引き出すことができます。例えば緊急を要する災害時において、被災箇所の管路情報の取得やその周囲の空気弁等の設備情報を現地で効率的に確認することができます。その他には設備更新等長期計画を策定する際の情報源としても活用していきます。管路情報と維持管理情報を一元化することで必要な情報を容易に参照することができ業務効率化にも寄与しています。

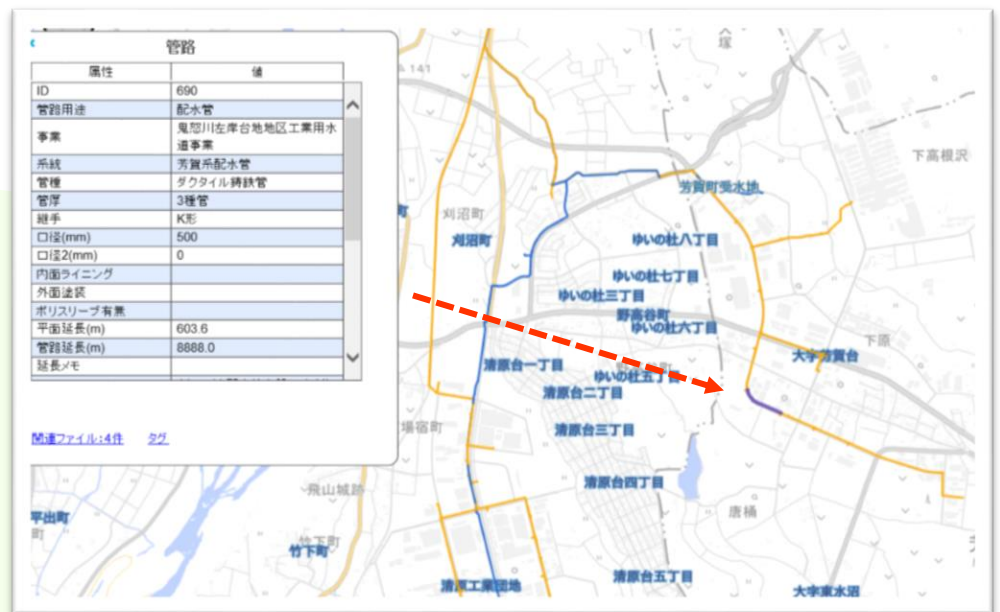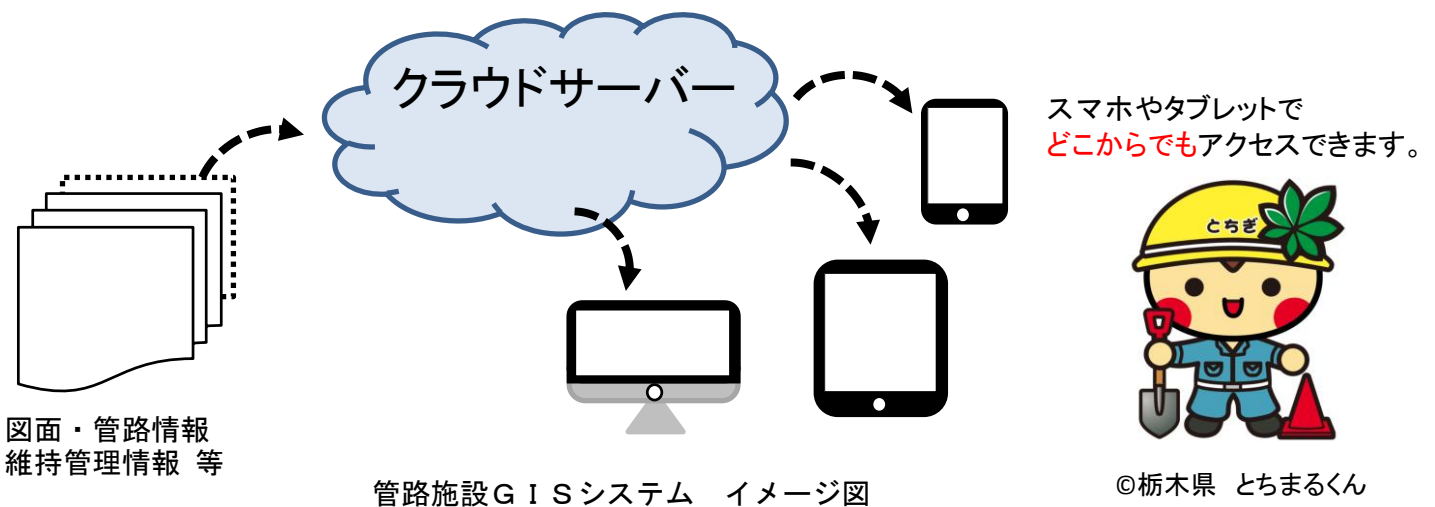

操作画面
管路敷設位置と管路情報

【さいごに】

管路施設GISシステムを最大限に活用し信頼性と安全性を向上させ、工業用水を安定的に供給していきます。