


## ご 注 意

地盤の許容応力度及び基礎杭の許容支持力は、国土交通大臣の定める方法によって地盤調査を行い、その結果に基づき定めなければならないと規定されています。(建築基準法施行令第93条)

地盤構成並びに各地層の性状は、場所ごとに千差万別であることから、敷地（状況においてはその周辺も含めて）の地盤調査によって地盤構成等を的確に把握し、その結果に基づいて建物をどの地層に支持させるかを決定する必要があります。

したがって、本資料は計画段階における参考資料としてご活用ください。

栃木県土木部建築課

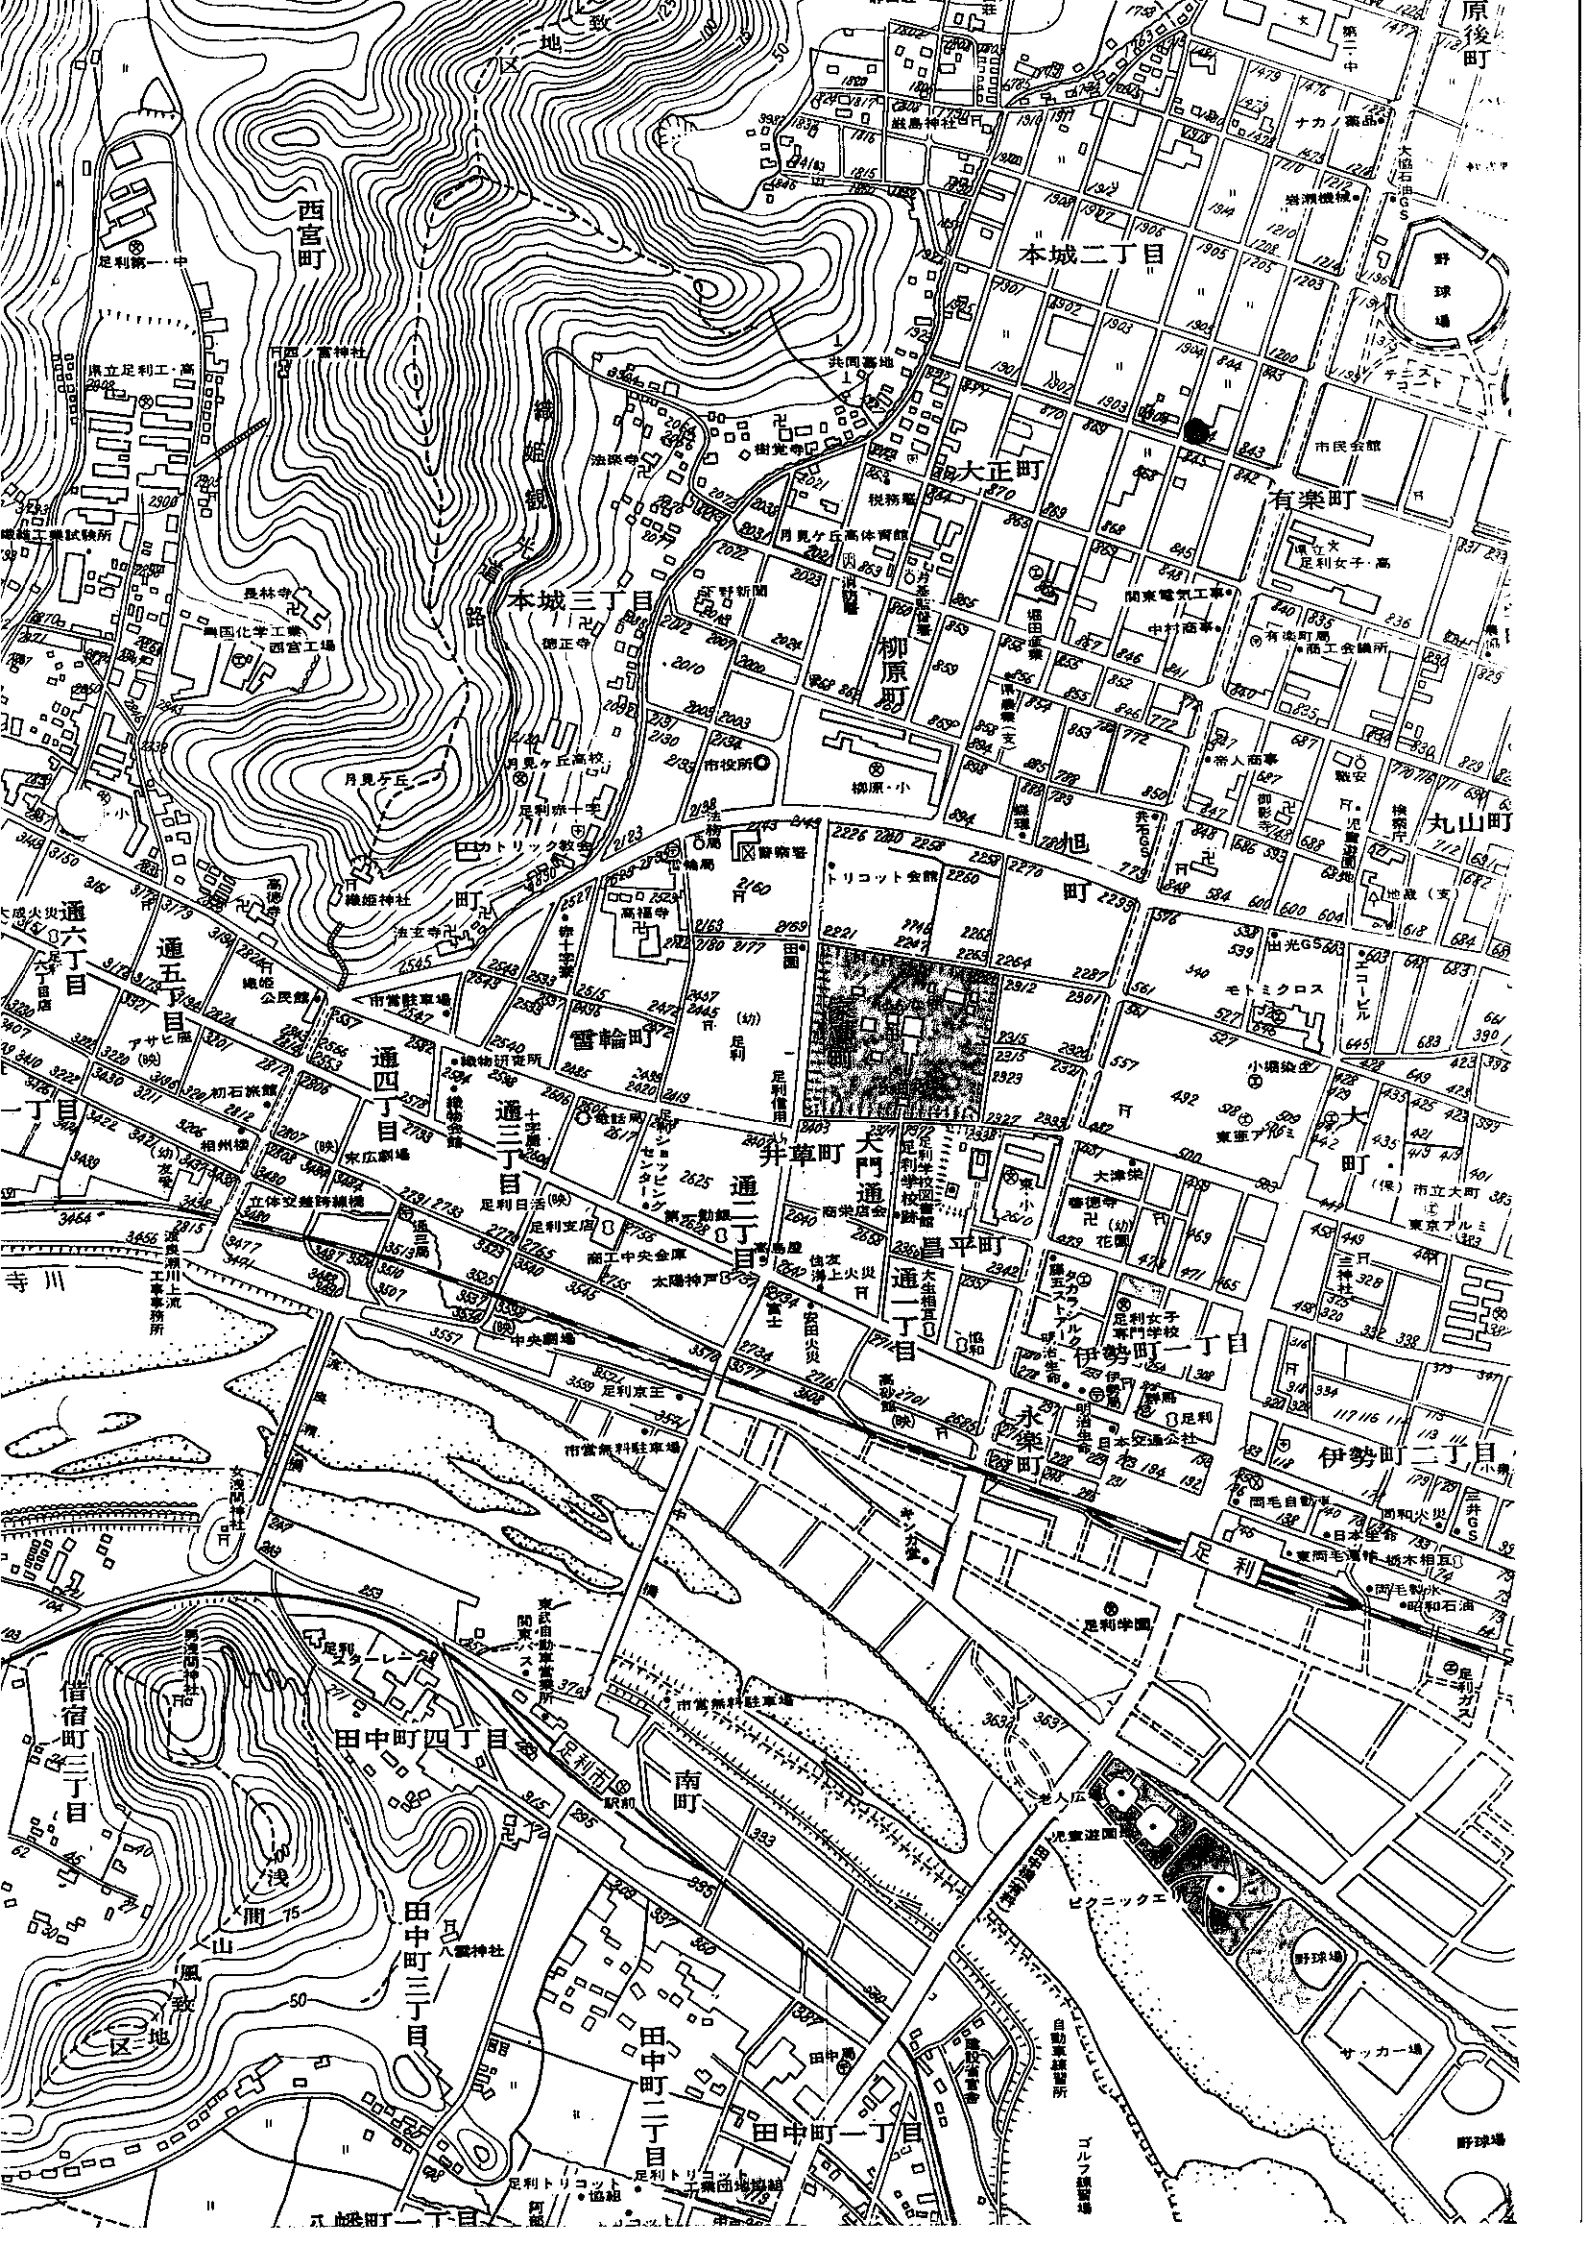

原後町

西宮町

本城二丁目

本城三丁目

丸山町

伊勢町

月見ヶ丘

丸山町

通六丁目

通五丁目

通四丁目

通三丁目

通二丁目

通一丁目

田中町四丁目

田中町三丁目

田中町二丁目

田中町一丁目

田中町

南町

伊勢町二丁目

伊勢町

伊勢町

足利線

月見ヶ丘高校

市民会館

寺川

足利線

足利線

足利線

足利線

足利線

大正町

柳原町

丸山町

丸山町

丸山町

丸山町

丸山町

丸山町

丸山町

市民会館

市民会館

市民会館

市民会館

市民会館

市民会館

市民会館

市民会館

市民会館

足利線

月見ヶ丘高校

市民会館

寺川

足利線

足利線

足利線

足利線

足利線

大正町

柳原町

丸山町

丸山町

丸山町

丸山町

丸山町

丸山町

丸山町

市民会館

市民会館

市民会館

市民会館

市民会館


市民会館

市民会館


市民会館

市民会館

地質調査位置図



河川  
道路

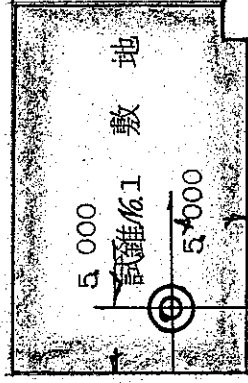

調査期間 昭和53年6月 日 ~ 月 日

地下(孔内)水位 GL-0.90m

調査担当者

| 標高<br>地下水位<br>高(m) | 深<br>度<br>(m) | 層<br>厚<br>(m) | 土<br>質<br>記<br>号 | 土<br>質 | 土<br>性<br>色<br>調<br>相<br>對<br>密<br>度 | 備<br>考                             | (註) 試 料 |        | 標準貫入試験                  |                         |         |    |    |    |    |    |    |
|--------------------|---------------|---------------|------------------|--------|--------------------------------------|------------------------------------|---------|--------|-------------------------|-------------------------|---------|----|----|----|----|----|----|
|                    |               |               |                  |        |                                      |                                    | 番<br>号  | 記<br>号 | 探<br>取<br>深<br>度<br>(m) | 原<br>位<br>深<br>度<br>(m) | 打 撃 回 数 |    |    |    |    |    |    |
|                    |               |               |                  |        |                                      |                                    |         |        |                         | 0                       | 10      | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| 0                  |               |               |                  | 盛土     | 褐                                    | ローム混り<br>砂礫                        |         |        |                         |                         |         |    |    |    |    |    |    |
| 1                  | 0.25          | 0.25          |                  |        |                                      |                                    |         |        | 1.15                    | 1.0                     |         |    |    |    |    |    |    |
| 2                  |               |               |                  |        |                                      | 有機物混入<br>粘着力強へ                     |         |        | 1.48                    | 33                      |         |    |    |    |    |    |    |
| 3                  |               |               |                  | 粘土     | 暗褐色                                  |                                    |         |        | 2.15                    | 1.0                     |         |    |    |    |    |    |    |
| 4                  | 0.25          | 3.80          |                  |        |                                      | 有機物混入<br>幾分砂混入す。                   |         |        | 2.60                    | 45                      |         |    |    |    |    |    |    |
| 5                  |               |               |                  | 腐植土    | 暗褐色                                  |                                    |         |        | 3.15                    | 1.0                     |         |    |    |    |    |    |    |
| 6                  | 5.30          | 1.55          |                  |        |                                      | 有機物混入<br>粘着力強へ                     |         |        | 3.49                    | 34                      |         |    |    |    |    |    |    |
| 7                  |               |               |                  | 粘土     | 暗緑灰                                  |                                    |         |        | 4.15                    | 2.0                     |         |    |    |    |    |    |    |
| 8                  |               |               |                  |        |                                      | 有機物少量混入<br>下部黄灰色粘土<br>5cm程度挟む。     |         |        | 1.18.12                 | 4.45                    |         |    |    |    |    |    |    |
| 9                  |               |               |                  | 腐植土    | 暗褐色                                  |                                    |         |        | 5.15                    | 4.0                     |         |    |    |    |    |    |    |
| 10                 | 9.60          | 2.75          |                  |        |                                      | 有機物混入<br>粘着力強へ                     |         |        | 5.47                    | 32                      |         |    |    |    |    |    |    |
| 11                 |               |               |                  | 砂質粘土   | 暗褐灰                                  | 砂不規則に挟在                            |         |        | 1.1.1                   | 6.15                    | 3.0     |    |    |    |    |    |    |
| 12                 | 10.35         | 0.75          |                  |        |                                      | 粒子不均質                              |         |        | 1.4.11.8                | 6.48                    | 33      |    |    |    |    |    |    |
| 13                 | 10.85         | 0.50          |                  | 中砂     | 乳灰                                   |                                    |         |        | 1.1.1                   | 7.15                    | 3.0     |    |    |    |    |    |    |
| 14                 |               |               |                  |        |                                      | 粘性強へ                               |         |        | 1.2.1.9                 | 7.46                    | 31      |    |    |    |    |    |    |
| 15                 |               |               |                  | 粘土     | 青緑灰色                                 |                                    |         |        | 1.1.1.9                 | 8.15                    | 3.0     |    |    |    |    |    |    |
| 16                 |               |               |                  |        |                                      | 浮石散在                               |         |        | 1.1.1.1                 | 9.15                    | 4.0     |    |    |    |    |    |    |
| 17                 |               |               |                  | 腐植土    | 暗褐色                                  | 下部腐植物多量                            |         |        | 1.8.7.7                 | 9.47                    | 32      |    |    |    |    |    |    |
| 18                 | 11.80         | 3.25          |                  |        |                                      |                                    |         |        | 6.11.11                 | 10.15                   | 28      |    |    |    |    |    |    |
| 19                 |               |               |                  |        |                                      | 粘着力少                               |         |        | 2.3.4                   | 11.15                   | 9.0     |    |    |    |    |    |    |
| 20                 |               |               |                  | 粘土     | 青灰                                   |                                    |         |        | 2.3.3                   | 12.15                   | 8.0     |    |    |    |    |    |    |
| 21                 |               |               |                  |        |                                      | 粘着力少<br>コア状を呈す                     |         |        | 2.11.9                  | 12.45                   | 8.0     |    |    |    |    |    |    |
| 22                 |               |               |                  | 固結土    | 暗緑灰                                  |                                    |         |        | 2.3.3                   | 13.15                   | 8.0     |    |    |    |    |    |    |
| 23                 |               |               |                  |        |                                      | 砂を薄層に挟む。                           |         |        | 2.2.2                   | 14.15                   | 6.0     |    |    |    |    |    |    |
| 24                 |               |               |                  | 砂礫     | 暗灰                                   | 粗砂主体<br>礫φ5~10%内外                  |         |        | 1.2.2                   | 15.15                   | 5.0     |    |    |    |    |    |    |
| 25                 |               |               |                  | 粗砂     | "                                    | 小礫点在                               |         |        | 8.13.                   | 15.46                   | 31      |    |    |    |    |    |    |
| 26                 |               |               |                  | 硬質土    | 暗緑灰                                  | コア採取率<br>100%                      |         |        | 1.1.1.7                 | 16.15                   | 3.0     |    |    |    |    |    |    |
| 27                 |               |               |                  | 粘土     | 暗灰色                                  |                                    |         |        | 3.4.5                   | 17.15                   | 12.0    |    |    |    |    |    |    |
| 28                 |               |               |                  | 固結土    | 暗緑灰色                                 | 所々中砂を5cm~10cm位挟む。所々コア状。28.40m腐植挟む。 |         |        | 1.1.1.7                 | 18.15                   | 3.0     |    |    |    |    |    |    |
| 29                 |               |               |                  | 中砂     | 黄褐                                   | 含水中位<br>粒子不均質                      |         |        | 1.1.1.7                 | 18.47                   | 32      |    |    |    |    |    |    |
| 30                 |               |               |                  | 砂礫     | 暗灰                                   | φ5%~10%位<br>含水大。                   |         |        | 3.4.5                   | 17.45                   | 12.0    |    |    |    |    |    |    |
| 31                 |               |               |                  | 固結土    | 青緑灰色                                 | 砂質粘土                               |         |        | 1.1.1.7                 | 18.15                   | 3.0     |    |    |    |    |    |    |
| 32                 |               |               |                  | 細砂     | 暗灰                                   | 所々小礫点在<br>含水少                      |         |        | 1.1.1.7                 | 18.47                   | 32      |    |    |    |    |    |    |
| 33                 |               |               |                  | 砂礫     | "                                    | φ10%内外                             |         |        | 3.4.5                   | 17.45                   | 12.0    |    |    |    |    |    |    |
| 34                 |               |               |                  |        |                                      |                                    |         |        | 1.1.1.7                 | 18.15                   | 3.0     |    |    |    |    |    |    |
| 35                 |               |               |                  |        |                                      |                                    |         |        | 1.1.1.7                 | 18.47                   | 32      |    |    |    |    |    |    |
| 36                 |               |               |                  |        |                                      |                                    |         |        | 1.1.1.7                 | 18.47                   | 32      |    |    |    |    |    |    |